

LINDNER EDB-GULVE

BETJENINGSVEJLEDNING

Projekt:	Dobbeltgulvets totalhøjde:
Dobbeltgulvtype:	Max. punktbelastning:
Topbelægning:	

Ved transport på gulvet: anvend kun håndbetjente gaffeltrucks med tandemhjul. Sørg for god lastfordeling, således at ovennævnte punktbelastning ikke overskrides. Der må kun køres i skridtfart. Der må *ikke* køres på ventilationsplader. Ved arbejde på og under gulvet: benyt nedenstående anvisninger for optagning af plader.

Alle angivelser vedr. dobbeltgulvpladernes afledningsmodstand og målstabilitet er baseret på en gennemsnitlig rumtemperatur på 20-24 °C og en relativ luftfugtighed på 55% (+/- 5%).

BETJENINGSANVISNING:

Til optagning af gulvplader skal *altid* anvendes egnet pladeløfter.

BRUG ALDRIG SKRUETRÆKKER ELLER LIGNENDE STIKREDSKABER TIL OPTAGNINGEN, da disse kan beskadige pladernes beskyttelseskanter.

De enkelte dobbeltgulvplader fastholdes i deres position ved anlæg mod hinanden, således at det samlede gulv står som én enhed.


For at bibeholde stabiliteten i forbindelse med arbejde under gulvet, d.v.s. i forbindelse med optagning af flere dobbeltgulvplader, må der ikke åbnes i lange sammenhængende kanaler eller dannes øer (se nedenstående skitse).



= EDB-maskiner o.lign.



= Optagne dobbeltgulvplader

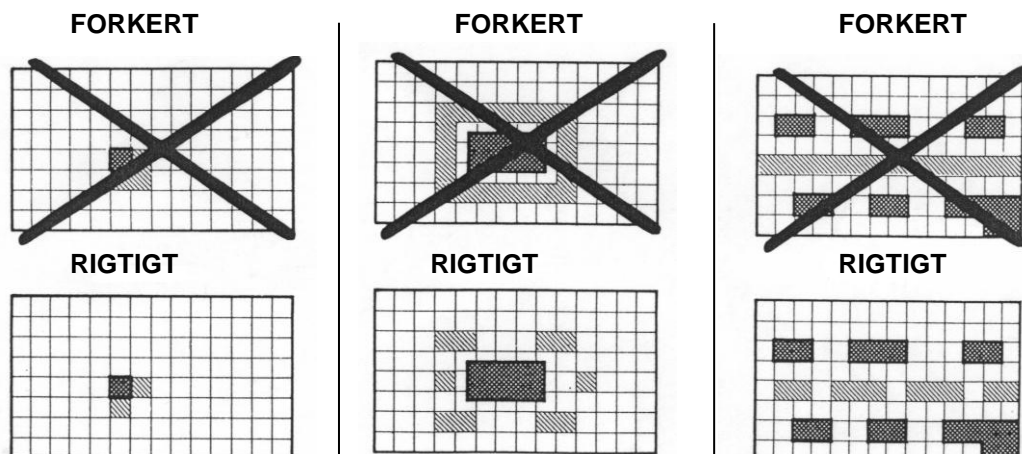

FOR RÅD OG VEJLEDNING, YDERLIGERE OPLYSNINGER OG UFORBINDENDE TILBUD, KONTAKT:

CHARLES CHRISTENSEN A/S, LÆHEGNET 71-73, 2620 ALBERTSLUND
TLF. 43 96 35 00/FAX 43 43 26 25 eller
CC@CCGULVE.DK / WWW.CCGULVE.DK